

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1 Телефон, факс: 8 (34670)26379 ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277 ИНН/КПП 8611006191/861101001	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Зарегистрирован в Госреестре «16» августа 2016 г. № RA.RU.21AK96 от «16» сентября 2016г.
---	--

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2018
от 30 мая 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п.Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца): 09 ч. 10 мин. 27.05.2020 г.

Дата и время доставки пробы 17 ч. 00 мин. 27.05.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: ф/л Базилевский Е.В.

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п.Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилая квартира, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Набережная, д. 53, кв 5, кухня

Код пробы (образца): 2018.1.1.20

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет

Количество (объем) для испытаний 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилась


Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 27.05.2020 г.

Основание для отбора: договор №159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛ:



А.Р.Сулюкманова
Г.П.Семенова

к протоколу № 2018 от 30.05.2020 г.

Код образца (пробы):

2018.1.1.20


Дата поступления пробы: 27.05.2020 г.

Дата начала исследования: 27.05.2020 г.

Дата окончания исследования: 30.05.2020 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	13	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	отсутствие	отсутствие	БОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
врач-бактериолог

 Малыченко В.И.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.


Общее количество листов 2 лист 2

приложение к протоколу № 2018 от 30.05.2020 г.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный №2018.1.1.20 - Вода питьевая по исследуемым показателям не превышает допустимых уровней регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Руководитель ИЛ:

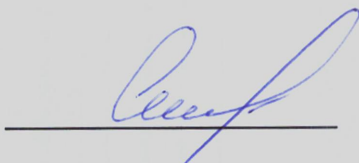

Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1

Телефон, факс: 8 (34670)26379

ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277

ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации

испытательной лаборатории (центра)

Зарегистрирован в Госреестре "16" августа 2016 г.

№ RA.RU.21AK96 от "16" сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2019
от 28 мая 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца): 09 ч. 10 мин. 27.05.2020 г.

Дата и время доставки пробы 17 ч. 00 мин. 27.05.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: ф/л Базилевский Е.В.

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилая квартира, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 53, кв. 5, кухня

Код пробы (образца): 2019.2.1.20

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет

Количество (объем) для испытаний: 1,5 л.

Тара, упаковка: лабораторная посуда, стерильная

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилась

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 27.05.2020 г.


Основание для отбора: договор № 159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

А.Р. Сулюкманова

Руководитель (заместитель) ИЛ:

Г.П. Семенова



к протоколу №2019 от 28 мая 2020 г.

Код пробы: 2019.2.1.20

Дата поступления пробы: 27.05.2020 г.

Дата начала исследования: 27.05.2020 г.


Дата окончания исследования: 28.02.2020 г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах при 20 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	1				
3	Цветность	более 70	-	не>20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	менее 0,58	-	не>1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
5	рН	7,48	0,20	6,0-9,0	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Хлориды	75,0	11,3	не>250	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
7	Сульфаты	менее 2	-	не > 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 метод-3
8	Железо	1,02	0,15	не>0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
9	Марганец	0,04	0,011	не>0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 метод А-1
10	Цинк	менее 0,0005	-	не>5,0	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр КФК 2МП-УХЛ 4.2	0,5%	№ 8803725	№ 01/1988	до 17.05.2021 г.
2	рН- метр/иономер АНИОН-4101	0,03 рН	№ 725	№ 01/1991	до 17.05.2021 г.
3	Анализатор вольтамперометрически й ТА-4	20%	№ 1171	№ 01/2582	до 09.06.2020 г.

Химик-эксперт



Хохрякова С.М.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

Общее количество листов 2 лист 2

приложение к протоколу № 2019 от 28 мая 2020 г.


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный № 2019.2.1.20

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

по исследуемым показателям превышает допустимые уровни регламентируемые СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Руководитель ИЛ



Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1 Телефон, факс: 8 (34670)26379 ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277 ИНН/КПП 8611006191/861101001	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) Зарегистрирован в Госреестре «16» августа 2016 г. № RA.RU.21AK96 от «16» сентября 2016г.
---	--

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2020
от 30 мая 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца): 09 ч. 10 мин. 27.05.2020 г.

Дата и время доставки пробы 17 ч. 00 мин. 27.05.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: ф/л Базилевский Е.В.

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилая квартира, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Набережная, д. 53 кв 6, кухня

Код пробы (образца): 2020.1.1.20

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет

Количество (объем) для испытаний 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилась


Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 27.05.2020 г.

Основание для отбора: договор №159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛ:




А.Р.Сулюкманова
Г.П.Семенова

приложение к протоколу № 2020 от 30.05.2020 г.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный №2020.1.1.20 - Вода питьевая по исследуемым показателям не превышает допустимых уровней регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Руководитель ИЛ:



Семенова Г.П.

к протоколу № 2020 от 30.05.2020 г.

Код образца (пробы):

2020.1.1.20


Дата поступления пробы: 27.05.2020 г.

Дата начала исследования: 27.05.2020 г.

Дата окончания исследования: 30.05.2020 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	15	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	отсутствие	отсутствие	БОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
врач-бактериолог


Малыченко В.И.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1

Телефон, факс: 8 (34670)26379

ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277

ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации

испытательной лаборатории (центра)

Зарегистрирован в Госреестре "16" августа 2016 г.

№ RA.RU.21AK96 от "16" сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2021
от 28 мая 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца): 09 ч. 10 мин. 27.05.2020 г.

Дата и время доставки пробы 17 ч. 00 мин. 27.05.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: ф/л Базилевский Е.В.

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилая квартира, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 53, кв. 6, кухня

Код пробы (образца): 2021.2.1.20

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет

Количество (объем) для испытаний: 1,5 л.

Тара, упаковка: лабораторная посуда, стерильная

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения:

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 27.05.2020 г.


Основание для отбора: договор № 159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

А.Р. Сулюкманова

Руководитель (заместитель) ИЛ:

Г.П. Семенова



к протоколу №2021 от 28 мая 2020 г.

Код пробы:

2021.2.1.20

Дата поступления пробы: 27.05.2020 г.

Дата начала исследования: 27.05.2020 г.


Дата окончания исследования: 28.02.2020 г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах при 20 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	1				
3	Цветность	более 70	-	не>20	градус	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	менее 0,58	-	не>1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
5	pH	7,46	0,20	6,0-9,0	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Хлориды	75,0	11,3	не>250	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
7	Сульфаты	менее 2	-	не > 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 метод-3
8	Железо	1,00	0,20	не>0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
9	Марганец	0,04	0,011	не>0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 метод А-1
10	Цинк	менее 0,0005	-	не>5,0	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр КФК 2МП-УХЛ 4,2	0,5%	№ 8803725	№ 01/1988	до 17.05.2021 г.
2	pH- метр/иономер АНИОН-4101	0,03 pH	№ 725	№ 01/1991	до 17.05.2021 г.
3	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	20%	№ 1171	№ 01/2582	до 09.06.2020 г.

Химик-эксперт



Хохрякова С.М.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

Общее количество листов 2 лист 2

приложение к протоколу №2021 от 28 мая 2020 г.


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный № 2021.2.1.20

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

по исследуемым показателям превышает допустимые уровни регламентируемые СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Руководитель ИЛ



Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1

Телефон, факс: 8 (34670)26379

ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277

ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации

испытательной лаборатории (центра)

Зарегистрирован в Госреестре «16» августа 2016 г.

№ RA.RU.21AK96 от «16» сентября 2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2306
от 13 июня 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца): 11 ч. 40 мин. 10.06.2020 г.

Дата и время доставки пробы 15 ч. 00 мин. 10.06.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: ф/л Базилевский Е.В.

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилая квартира, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 65, кв 5, кухня

Код пробы (образца): 2306.1.1.20

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет

Количество (объем) для испытаний 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилась

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 10.06.2020 г.

Основание для отбора: договор №159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛ:

М.П.

А.Р.Сулюкманова

Г.П.Семенова

к протоколу № 2306 от 13.06.2020 г.

Код образца (пробы):

2306.1.1.20


Дата поступления пробы: 10.06.2020 г.

Дата начала исследования: 10.06.2020 г.

Дата окончания исследования: 13.06.2020 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	отсутствие	отсутствие	БОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
врач-бактериолог



Малыченко В.И.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.


3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

приложение к протоколу № 2306 от 13.06.2020 г.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный №2306.1.1.20 - Вода питьевая по исследуемым показателям не превышает допустимых уровней регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Руководитель ИЛ:

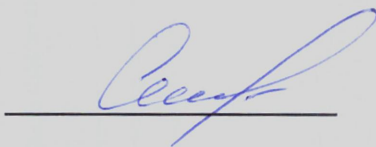

Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1

Телефон, факс: 8 (34670)26379

ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277

ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации

испытательной лаборатории (центра)

Зарегистрирован в Госреестре "16" августа 2016 г.

№ RA.RU.21AK96 от "16" сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2307
от 11 июня 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца): 11 ч. 40 мин. 10.06.2020 г.

Дата и время доставки пробы 15 ч. 00 мин. 10.06.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: ф/л Базилевский Е.В.

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилая квартира, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 65, кв. 5, кухня

Код пробы (образца): 2307.2.1.20

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет

Количество (объем) для испытаний: 1,5 л.

Тара, упаковка: лабораторная посуда (пластик)

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилась

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 10.06.2020 г.

Основание для отбора: договор №159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

А.Р. Сулюкманова

Руководитель (заместитель) ИЛ:

Г.П. Семенова

М.П.

к протоколу № 2307 от 11 июня 2020 г.


Код пробы: 2307.2.1.20

Дата поступления пробы:		10.06.2020 г.				
Дата начала исследования:		10.06.2020 г.				
Дата окончания исследования:		11.06.2020 г.				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах при 20 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	1				
3	Цветность	более 70	-	не>20	градус	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	менее 0,58	-	не>1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
5	рН	7,40	0,20	6,0-9,0	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Хлориды	60,0	9,0	не>250	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
7	Сульфаты	менее 2	-	не > 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 метод 3
8	Железо	0,74	0,15	не>0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 п.2
9	Марганец	0,04	0,011	не>0,1	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 метод А
10	Цинк	менее 0,0005	-	не>5,0	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр КФК 2МП-УХЛ 4,2	0,5%	№ 8803725	№ 01/1988	до 17.05.2021 г.
2	рН- метр/иономер АНИОН-4101	0,03 рН	№ 725	№ 01/1991	до 17.05.2021 г.
3	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	20%	№ 1171	№ 01/1362	до 08.06.2021 г.

Химик-эксперт

 Хохрякова С.М.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

Общее количество листов 2 лист 2

приложение к протоколу № 2307 от 11 июня 2020 г.


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный № 2307.2.1.20

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

по исследуемым показателям превышает допустимые уровни регламентируемые СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Руководитель ИЛ



Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1

Телефон, факс: 8 (34670)26379

ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277

ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации

испытательной лаборатории (центра)

Зарегистрирован в Госреестре «16» августа 2016 г.

№ RA.RU.21AK96 от «16» сентября 2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2308

от 13 июня 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца): 11 ч. 40 мин. 10.06.2020 г.

Дата и время доставки пробы 15 ч. 00 мин. 10.06.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: ф/л Базилевский Е.В.

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения.

Контроль качества»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилая квартира, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 65, кв 4, кухня

Код пробы (образца): 2308.1.1.20

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет

Количество (объем) для испытаний 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: термоконтейнер с хладоэлементами

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 10.06.2020 г.

Основание для отбора: договор №159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛ:

М.П.

А.Р.Сулюкманова

Г.П.Семенова

к протоколу № 2308 от 13.06.2020 г.

Код образца (пробы):

2308.1.1.20


Дата поступления пробы: 10.06.2020 г.

Дата начала исследования: 10.06.2020 г.

Дата окончания исследования: 13.06.2020 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	отсутствие	отсутствие	БОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
врач-бактериолог



Малыченко В.И.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.


3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

приложение к протоколу № 2308 от 13.06.2020 г.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный №2308.1.1.20 - Вода питьевая по исследуемым показателям не превышает допустимых уровней регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Руководитель ИЛ:

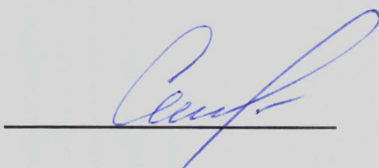

Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1

Телефон, факс: 8 (34670)26379

ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277

ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации

испытательной лаборатории (центра)

Зарегистрирован в Госреестре "16" августа 2016 г.

№ RA.RU.21AK96 от "16" сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2309
от 11 июня 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца): 11 ч. 40 мин. 10.06.2020 г.

Дата и время доставки пробы 15 ч. 00 мин. 10.06.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: ф/л Базилевский Е.В.

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилая квартира, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 65, кв. 4, кухня

Код пробы (образца): 2309.2.1.20

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет

Количество (объем) для испытаний: 1,5 л.

Тара, упаковка: лабораторная посуда (пластик)

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилась

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 10.06.2020 г.

Основание для отбора: договор №159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

А.Р. Сулюкманова

Руководитель (заместитель) ИЛ:

Г.П. Семенова



к протоколу № 2309 от 11 июня 2020 г.

Код пробы: 2309.2.1.20


Дата поступления пробы: 10.06.2020 г.
Дата начала исследования: 10.06.2020 г.
Дата окончания исследования: 11.06.2020 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах при 20 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	1				
3	Цветность	более 70	-	не>20	градус	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	менее 0,58	-	не>1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
5	рН	7,43	0,20	6,0-9,0	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Хлориды	67,5	10,1	не>250	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
7	Сульфаты	менее 2	-	не > 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 метод 3
8	Железо	0,75	0,15	не>0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 п.2
9	Марганец	0,04	0,011	не>0,1	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 метод А
10	Цинк	менее 0,0005	-	не>5,0	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр КФК 2МП-УХЛ 4,2	0,5%	№ 8803725	№ 01/1988	до 17.05.2021 г.
2	рН- метр/иономер АНИОН-4101	0,03 рН	№ 725	№ 01/1991	до 17.05.2021 г.
3	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	20%	№ 1171	№ 01/1362	до 08.06.2021 г.

Химик-эксперт



Хохрякова С.М.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

Общее количество листов 2 лист 2

приложение к протоколу № 2309 от 11 июня 2020 г.


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный № 2309.2.1.20

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

по исследуемым показателям превышает допустимые уровни регламентируемые СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Руководитель ИЛ



Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1
Телефон, факс: 8 (34670)26379
ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277
ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
Зарегистрирован в Госреестре «16» августа 2016 г.
№ RA.RU.21AK96 от «16» сентября 2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2604
от 02 августа 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца): 10 ч. 40 мин. 29.07.2020 г.

Дата и время доставки пробы 15 ч. 00 мин. 29.07.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: специалист по отбору проб Анисифорова Л.Р.

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилая квартира, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Набережная, дом 9, кв 5

Код пробы (образца): 2604.1.1.20

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет

Количество (объем) для испытаний 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда (стекло)

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01

Условия транспортировки: авиатранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилась

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 29.07.2020 г.


Основание для отбора: договор №159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛ:

А.Р.Сулюкманова

Г.П.Семенова



к протоколу № 2604 от 02.08.2020 г.

Код образца (пробы):

2604.1.1.20


Дата поступления пробы: 29.07.2020 г.

Дата начала исследования: 29.07.2020 г.

Дата окончания исследования: 02.08.2020 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	отсутствие	отсутствие	БОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
врач-бактериолог


Малыченко В.И.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.


3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

приложение к протоколу № 2604 от 02.08.2020 г.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный №2604.1.1.20 - Вода питьевая по исследуемым показателям не превышает допустимых уровней регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Руководитель ИЛ:

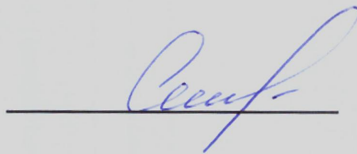

Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1

Телефон, факс: 8 (34670)26379

ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277

ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации

испытательной лаборатории (центра)

Зарегистрирован в Госреестре "16" августа 2016 г.

№ RA.RU.21AK96 от "16" сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2605
от 30 июля 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца):

10 ч. 40 мин.

29.07.2020 г.

Дата и время доставки пробы

15 ч. 00 мин.

29.07.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы:

специалист по отбору проб Анисифорова Л.Р.

Цель отбора:

на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилая квартира, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Набережная, дом 9, кв 5

Код пробы (образца):

2605.2.1.20

Изготовитель:

нет

Дата изготовления:

нет

Номер партии:

нет

Объем партии:

нет

Количество (объем) для испытаний:

1,5 л.

Тара, упаковка:

лабораторная посуда (стекло, пластик)

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01

Условия транспортировки:

авиатранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения:

не хранилась

Дополнительные сведения:

нет

Акт отбора:

29.07.2020 г.

Основание для отбора:

договор №159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

А.Р. Сулюкманова

Руководитель (заместитель) ИЛ:

Г.П. Семенова

М.П.

к протоколу № 2605 от 30 июля 2020 г.

Код пробы:

2605.2.1.20

Дата поступления пробы: 29.07.2020 г.

Дата начала исследования: 29.07.2020 г.


Дата окончания исследования: 30.07.2020 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах при 20 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 С	1		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	1				
3	Цветность	более 70	-	не>20	градус	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	менее 0,58	-	не>1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
5	pH	7,35	0,20	6,0-9,0	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Хлориды	55,0	8,3	не>250	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
7	Сульфаты	менее 2	-	не > 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 метод 3
8	Железо	0,66	0,13	не>0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
9	Марганец	0,03	0,008	не>0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 метод А
10	Цинк	менее 0,0005	-	не>5,0	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр КФК 2МП-УХЛ 4,2	0,5%	№ 8803725	№ 01/1988	до 17.05.2021 г.
2	pH- метр/иономер АНИОН-4101	0,03 pH	№ 725	№ 01/1991	до 17.05.2021 г.
3	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	20%	№ 1171	№ 01/1362	до 08.06.2021 г.

Химик-эксперт



Лиховидько Л.Р.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

Общее количество листов 2 лист 2

приложение к протоколу № 2605 от 30 июля 2020 г.


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный № 2605.2.1.20

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

по исследуемым показателям превышает допустимые уровни регламентируемые СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Руководитель ИЛ



Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1

Телефон, факс: 8 (34670)26379

ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277

ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации

испытательной лаборатории (центра)

Зарегистрирован в Госреестре «16» августа 2016 г.

№ RA.RU.21AK96 от «16» сентября 2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2780
от 15 сентября 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца): 09 ч. 40 мин. 11.09.2020 г.

Дата и время доставки пробы 10 ч. 45 мин. 11.09.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: специалист по отбору проб Анисифорова Л.Р.

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилые квартиры, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Набережная, дом 16, кв 1

Код пробы (образца): 2780.1.1.20

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет

Количество (объем) для испытаний 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда (стекло)

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01

Условия транспортировки: авиатранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилась

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 11.09.2020 г.

Основание для отбора: договор №159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛ:

А.Р.Сулюкманова

Г.П.Семенова



к протоколу № 2780 от 15.09.2020 г.

Код образца (пробы):

2780.1.1.20

Дата поступления пробы: 11.09.2020 г.

Дата начала исследования: 11.09.2020 г.

Дата окончания исследования: 15.09.2020 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	13	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	отсутствие	отсутствие	БОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
врач-бактериолог

 Малыченко В.И.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.


3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

приложение к протоколу № 2780 от 15.09.2020 г.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный №2780.1.1.20 - Вода питьевая по исследуемым показателям не превышает допустимых уровней регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Руководитель ИЛ:

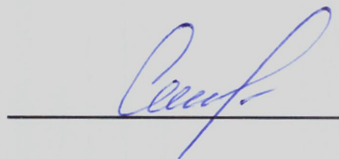

Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1
Телефон, факс: 8 (34670)26379
ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277
ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
Зарегистрирован в Госреестре «16» августа 2016 г.
№ RA.RU.21AK96 от «16» сентября 2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2781
от 15 сентября 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца): 09 ч. 40 мин. 11.09.2020 г.

Дата и время доставки пробы 10 ч. 45 мин. 11.09.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: специалист по отбору проб Анисифорова Л.Р.

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилые квартиры, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Набережная, дом 20, кв 11

Код пробы (образца): 2781.1.1.20

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет

Количество (объем) для испытаний 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда (стекло)

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01

Условия транспортировки: авиатранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилась

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 11.09.2020 г.


Основание для отбора: договор №159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛ:

А.Р.Сулюкманова

Г.П.Семенова



к протоколу № 2781 от 15.09.2020 г.

Код образца (пробы):

2781.1.1.20


Дата поступления пробы: 11.09.2020 г.

Дата начала исследования: 11.09.2020 г.

Дата окончания исследования: 15.09.2020 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	отсутствие	отсутствие	БОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
врач-бактериолог



Малыченко В.И.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.


3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

приложение к протоколу № 2781 от 15.09.2020 г.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный №2781.1.1.20 - Вода питьевая по исследуемым показателям не превышает допустимых уровней регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Руководитель ИЛ:

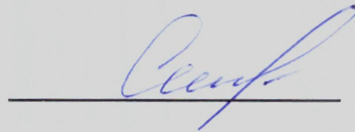

Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1

Телефон, факс: 8 (34670)26379

ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277

ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации

испытательной лаборатории (центра)

Зарегистрирован в Госреестре "16" августа 2016 г.

№ RA.RU.21AK96 от "16" сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2782
от 14 сентября 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца):

09 ч. 40 мин.

11.09.2020 г.

Дата и время доставки пробы

10 ч. 45 мин.

11.09.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы:

специалист по отбору проб Анисифорова Л.Р.

Цель отбора:

на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические

требования к обеспечению безопасности систем горячего

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилая квартира, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Набережная, дом 16, кв 1

Код пробы (образца):

2782.2.1.20

Изготовитель:

нет

Дата изготовления:

нет

Номер партии:

нет

Объем партии:

нет

Количество (объем) для испытаний:

1,0 л, 1,5 л

Тара, упаковка:

лабораторная посуда (стекло, пластик)

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01

Условия транспортировки:

авиатранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения:

не хранилась

Дополнительные сведения:

нет

Акт отбора:

11.09.2020 г.


Основание для отбора: договор №159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

А.Р. Сулюкманова

Руководитель (заместитель) ИЛ:

Г.П. Семенова



к протоколу № 2782 от 14 сентября 2020 г.


Код пробы: 2782.2.1.20

Дата поступления пробы:		11.09.2020 г.				
Дата начала исследования:		11.09.2020 г.				
Дата окончания исследования:		14.09.2020 г.				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах при 20 С	0		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 С	0		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	0		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	42	8	не>20	градус	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	менее 0,58	-	не>1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
5	рН	7,28	0,20	6,0-9,0	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Хлориды	40,0	1,4	не>250	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
7	Сульфаты	менее 2	-	не > 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 метод 3
8	Железо	0,57	0,11	не>0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 п.2
9	Марганец	0,02	0,01	не>0,1	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 метод А
10	Цинк	менее 0,0005	-	не>5,0	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр КФК 2МП-УХЛ 4.2	0,5%	№ 8803725	№ 01/1988	до 17.05.2021 г.
2	рН- метр/иономер АНИОН-4101	0,03 рН	№ 725	№ 01/1991	до 17.05.2021 г.
3	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	20%	№ 1171	№ 01/1362	до 08.06.2021 г.

Химик-эксперт

 Хохрякова С.М.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

Общее количество листов 2 лист 2


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный № 2782.2.1.20

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

по исследуемым показателям превышает допустимые уровни регламентируемые СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Руководитель ИЛ


_____ Семенова Г.П.

Общество с ограниченной ответственностью
"Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:
г. Белоярский, ул. Сухарева, д. 1
Телефон, факс: 8 (34670)26379
ОКПО 59639542, ОГРН 1028601521277
ИНН/КПП 8611006191/861101001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
Зарегистрирован в Госреестре "16" августа 2016 г.
№ RA.RU.21AK96 от "16" сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2783
от 14 сентября 2020 года

Наименование пробы (образца):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены:

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Дата и время отбора пробы (образца): 09 ч. 40 мин. 11.09.2020 г.

Дата и время доставки пробы 10 ч. 45 мин. 11.09.2020 г.

Сотрудник, отобравший пробы: специалист по отбору проб Анисифорова Л.Р.

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "СКЭУ", ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 32

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Жилая квартира, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Березовский район, п. Светлый, ул. Набережная, дом 20, кв 11

Код пробы (образца): 2783.2.1.20

Изготовитель: нет

Дата изготовления: нет Номер партии: нет

Объем партии: нет

Количество (объем) для испытаний: 1,0 л, 1,5 л

Тара, упаковка: лабораторная посуда (стекло, пластик)

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01

Условия транспортировки: авиатранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Условия хранения: не хранилась

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 11.09.2020 г.


Основание для отбора: договор №159

Лицо ответственное за составление данного протокола:

А.Р. Сулюкманова

Руководитель (заместитель) ИЛ:

Г.П. Семенова



к протоколу № 2783 от 14 сентября 2020 г.

Код пробы: 2783.2.1.20


Дата поступления пробы: 11.09.2020 г.
Дата начала исследования: 11.09.2020 г.
Дата окончания исследования: 14.09.2020 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах при 20 С	0		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 С	0		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	0		не>2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	36	7	не>20	градус	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность	менее 0,58	-	не>1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
5	рН	7,24	0,20	6,0-9,0	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Хлориды	40,0	1,4	не>250	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
7	Сульфаты	менее 2	-	не > 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 метод 3
8	Железо	0,55	0,11	не>0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 п.2
9	Марганец	0,02	0,005	не>0,1	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 метод А
10	Цинк	менее 0,0005	-	не>5,0	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр КФК 2МП-УХЛ 4,2	0,5%	№ 8803725	№ 01/1988	до 17.05.2021 г.
2	рН- метр/иономер АНИОН-4101	0,03 рН	№ 725	№ 01/1991	до 17.05.2021 г.
3	Анализатор вольтамперометрический ТА-4	20%	№ 1171	№ 01/1362	до 08.06.2021 г.

Химик-эксперт

 Хохлакова С.М.

Примечание: 1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. ИЛ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.

3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен и распространен без разрешения ИЛ.

Общее количество листов 2 лист 2

приложение к протоколу № 2783 от 14 сентября 2020 г.


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

Образец (проба) регистрационный № 2783.2.1.20

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

по исследуемым показателям превышает допустимые уровни регламентируемые СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Руководитель ИЛ


_____ Семенова Г.П.